

菜园镇供水主干管工程建设工程规划许可批前公示


项目名称：菜园镇供水主干管工程
 建设单位：嵊泗县自来水公司
 用地位置：嵊泗县泗礁本岛

说明：泗礁本岛管网建设较早，年限长、管材老化，爆管现象频发，管网漏损率居高不下，部分管段由于内壁腐蚀严重，水质时常受到影响。为保障嵊泗县城镇安全供水，拟新建供水管网31公里。

现将该工程总平面布置图进行公示，欢迎广大市民提出宝贵意见，请在公示期内以书面形式提交县自然资源和规划局。（并有要求行政许可听证的权利）

嵊泗政府门户网站：
<http://www.shengsi.gov.cn/>
 公示期限：2020年9月22日-2020年10月1日
 公示地点：项目所在地所在社区（村）
 嵊泗政府门户网站
 联系电话：0580-5593572

公示组织单位：嵊泗县自然资源和规划局
 二〇二〇年九月二十二日

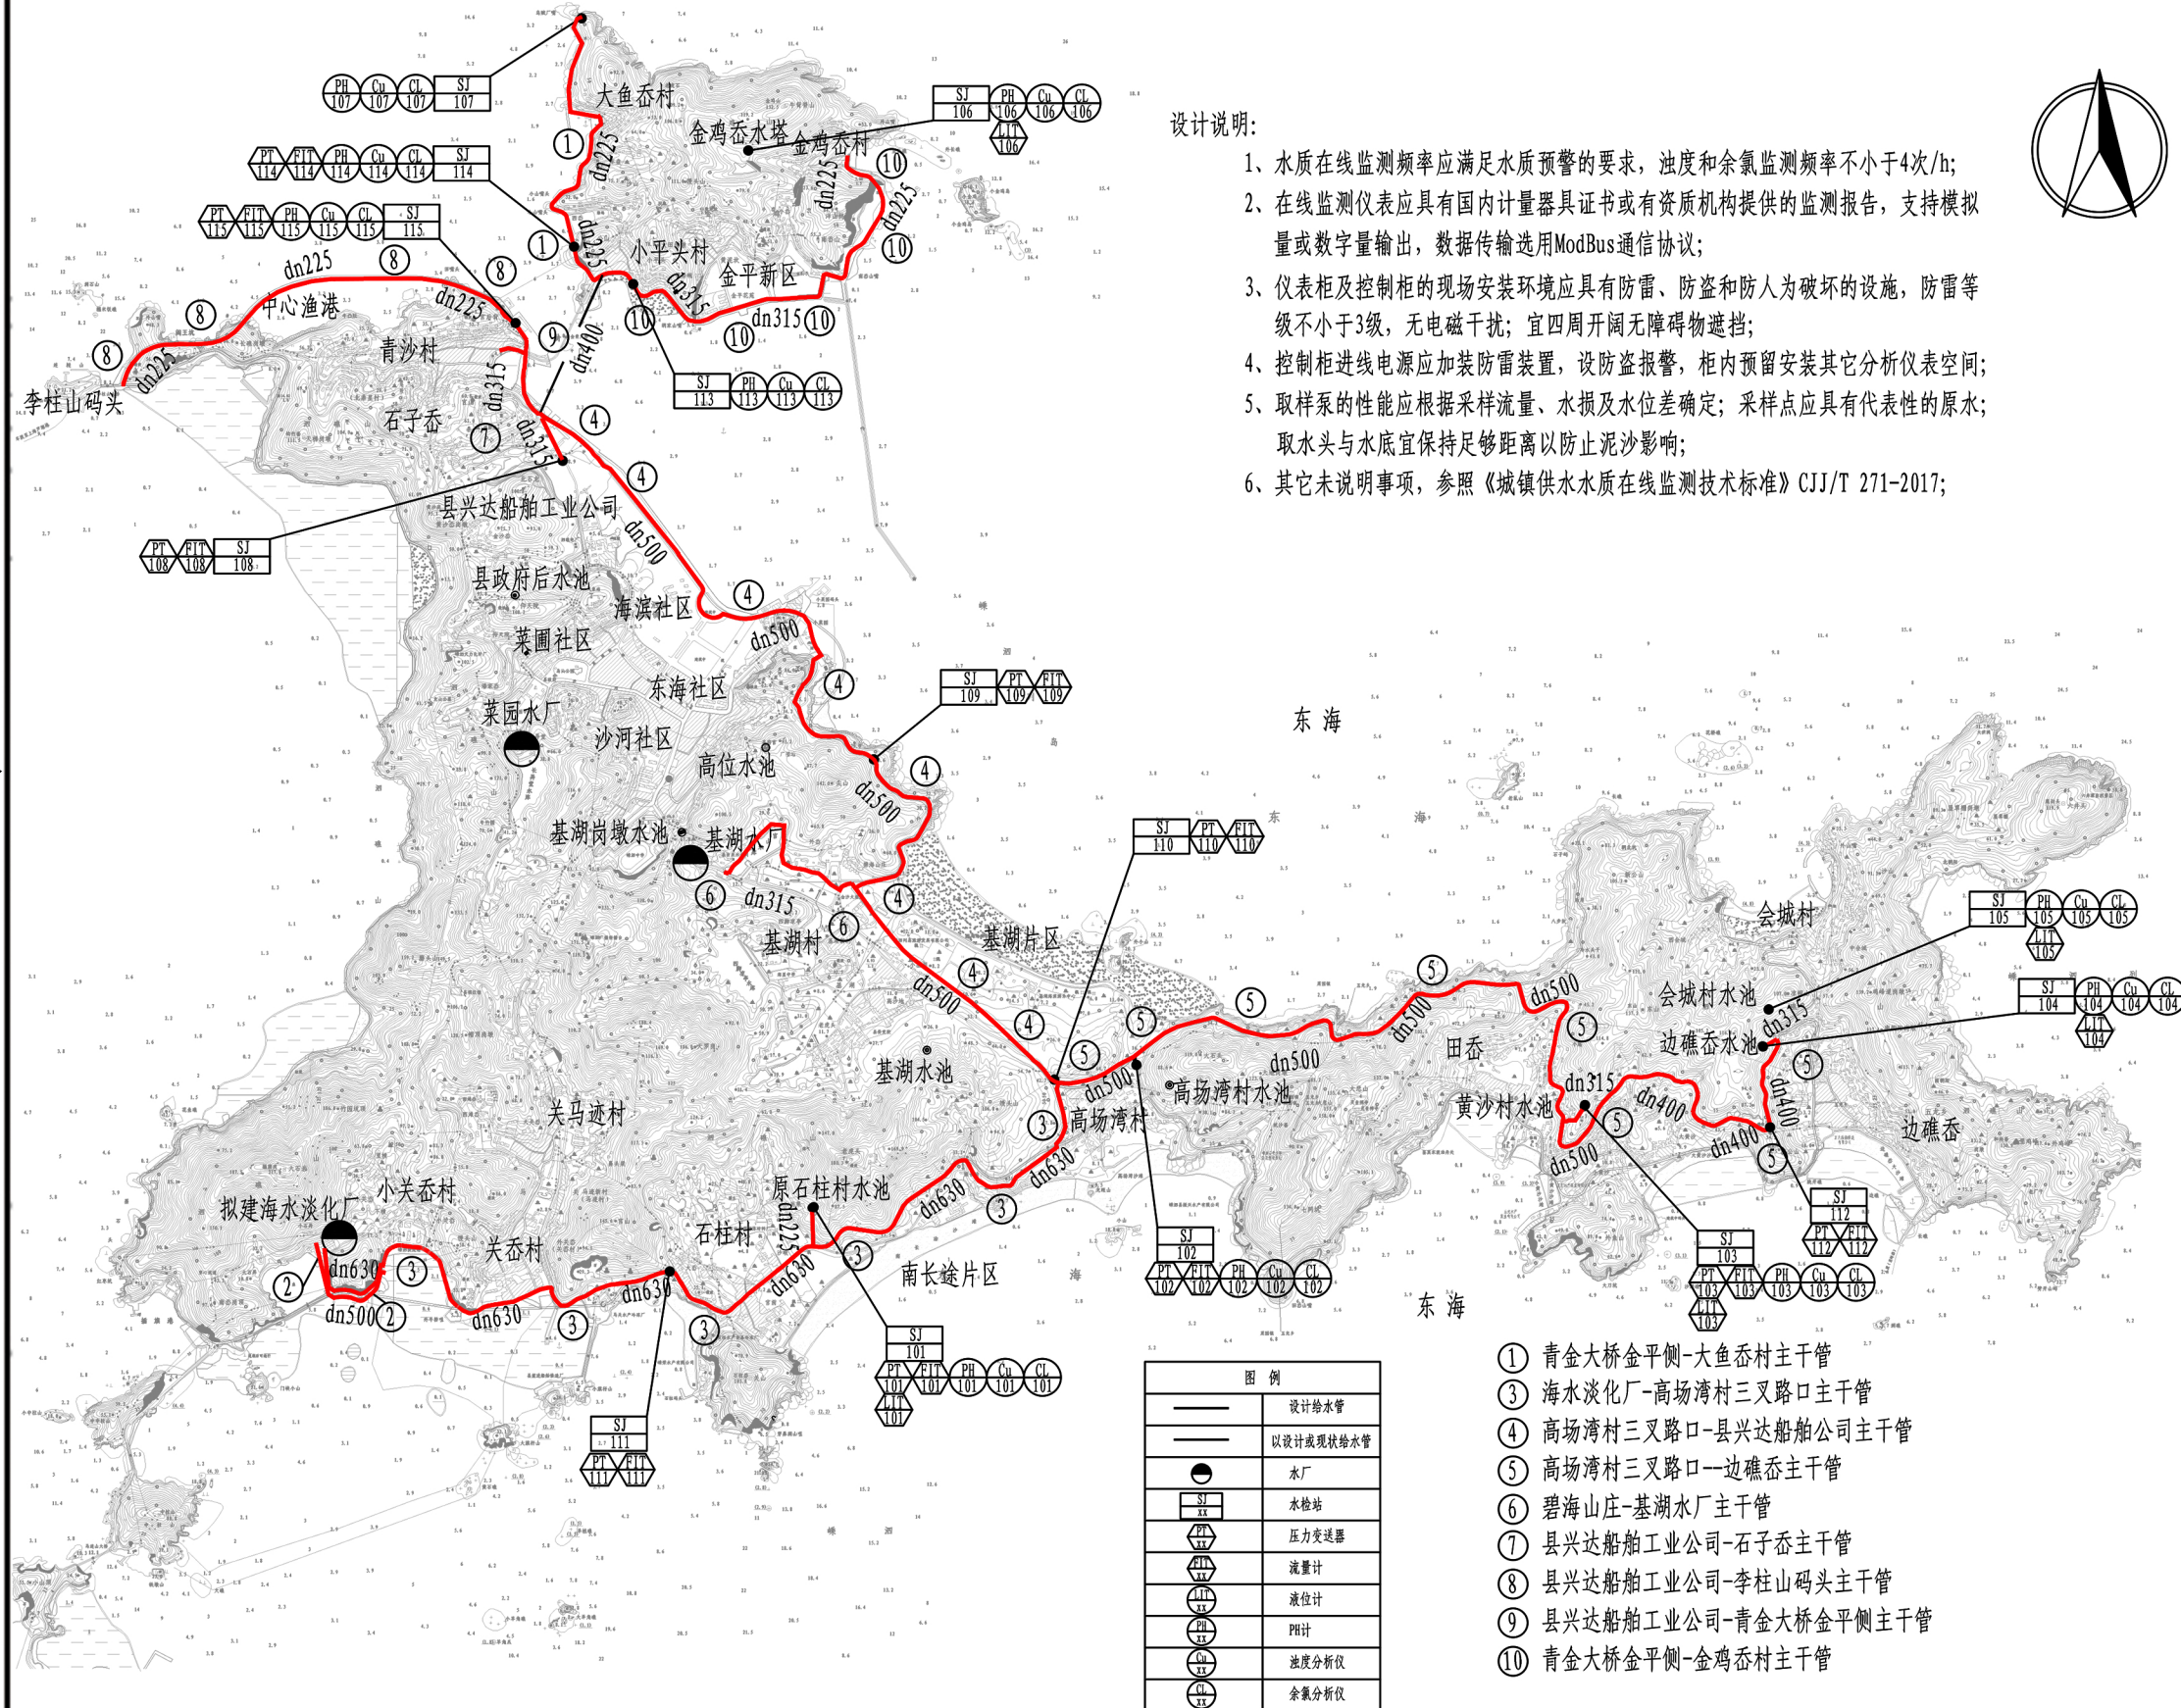

- 设计说明：
- 1、水质在线监测频率应满足水质预警的要求，浊度和余氯监测频率不小于4次/h；
 - 2、在线监测仪表应具有国内计量器具证书或有资质机构提供的监测报告，支持模拟量或数字量输出，数据传输选用ModBus通信协议；
 - 3、仪表柜及控制柜的现场安装环境应具有防雷、防盗和防人为破坏的设施，防雷等级不小于3级，无电磁干扰；宜四周开阔无障碍物遮挡；
 - 4、控制柜进线电源应加装防雷装置，设防盗报警，柜内预留安装其它分析仪表空间；
 - 5、取样泵的性能应根据采样流量、水损及水位差确定；采样点应具有代表性的原水；取水头与水底宜保持足够距离以防止泥沙影响；
 - 6、其它未说明事项，参照《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271-2017；

	设计供水管
	以设计或现状供水管
	水厂
	水检站
	压力变送器
	流量计
	液位计
	PH计
	浊度分析仪
	余氯分析仪

- ① 青金大桥金平侧-大鱼岙村主干管
- ② 海水淡化厂-高场湾村三叉路口主干管
- ③ 高场湾村三叉路口-县兴达船舶公司主干管
- ④ 高场湾村三叉路口-边礁岙主干管
- ⑤ 碧海山庄-基湖水厂主干管
- ⑥ 县兴达船舶工业公司-石子岙主干管
- ⑦ 县兴达船舶工业公司-李柱山码头主干管
- ⑧ 县兴达船舶工业公司-青金大桥金平侧主干管
- ⑨ 县兴达船舶工业公司-边礁岙主干管
- ⑩ 青金大桥金平侧-金鸡岙村主干管